


$$001 : 1$$
$$1 : 500$$

KOLIZJA 3

KOLIZJA 4

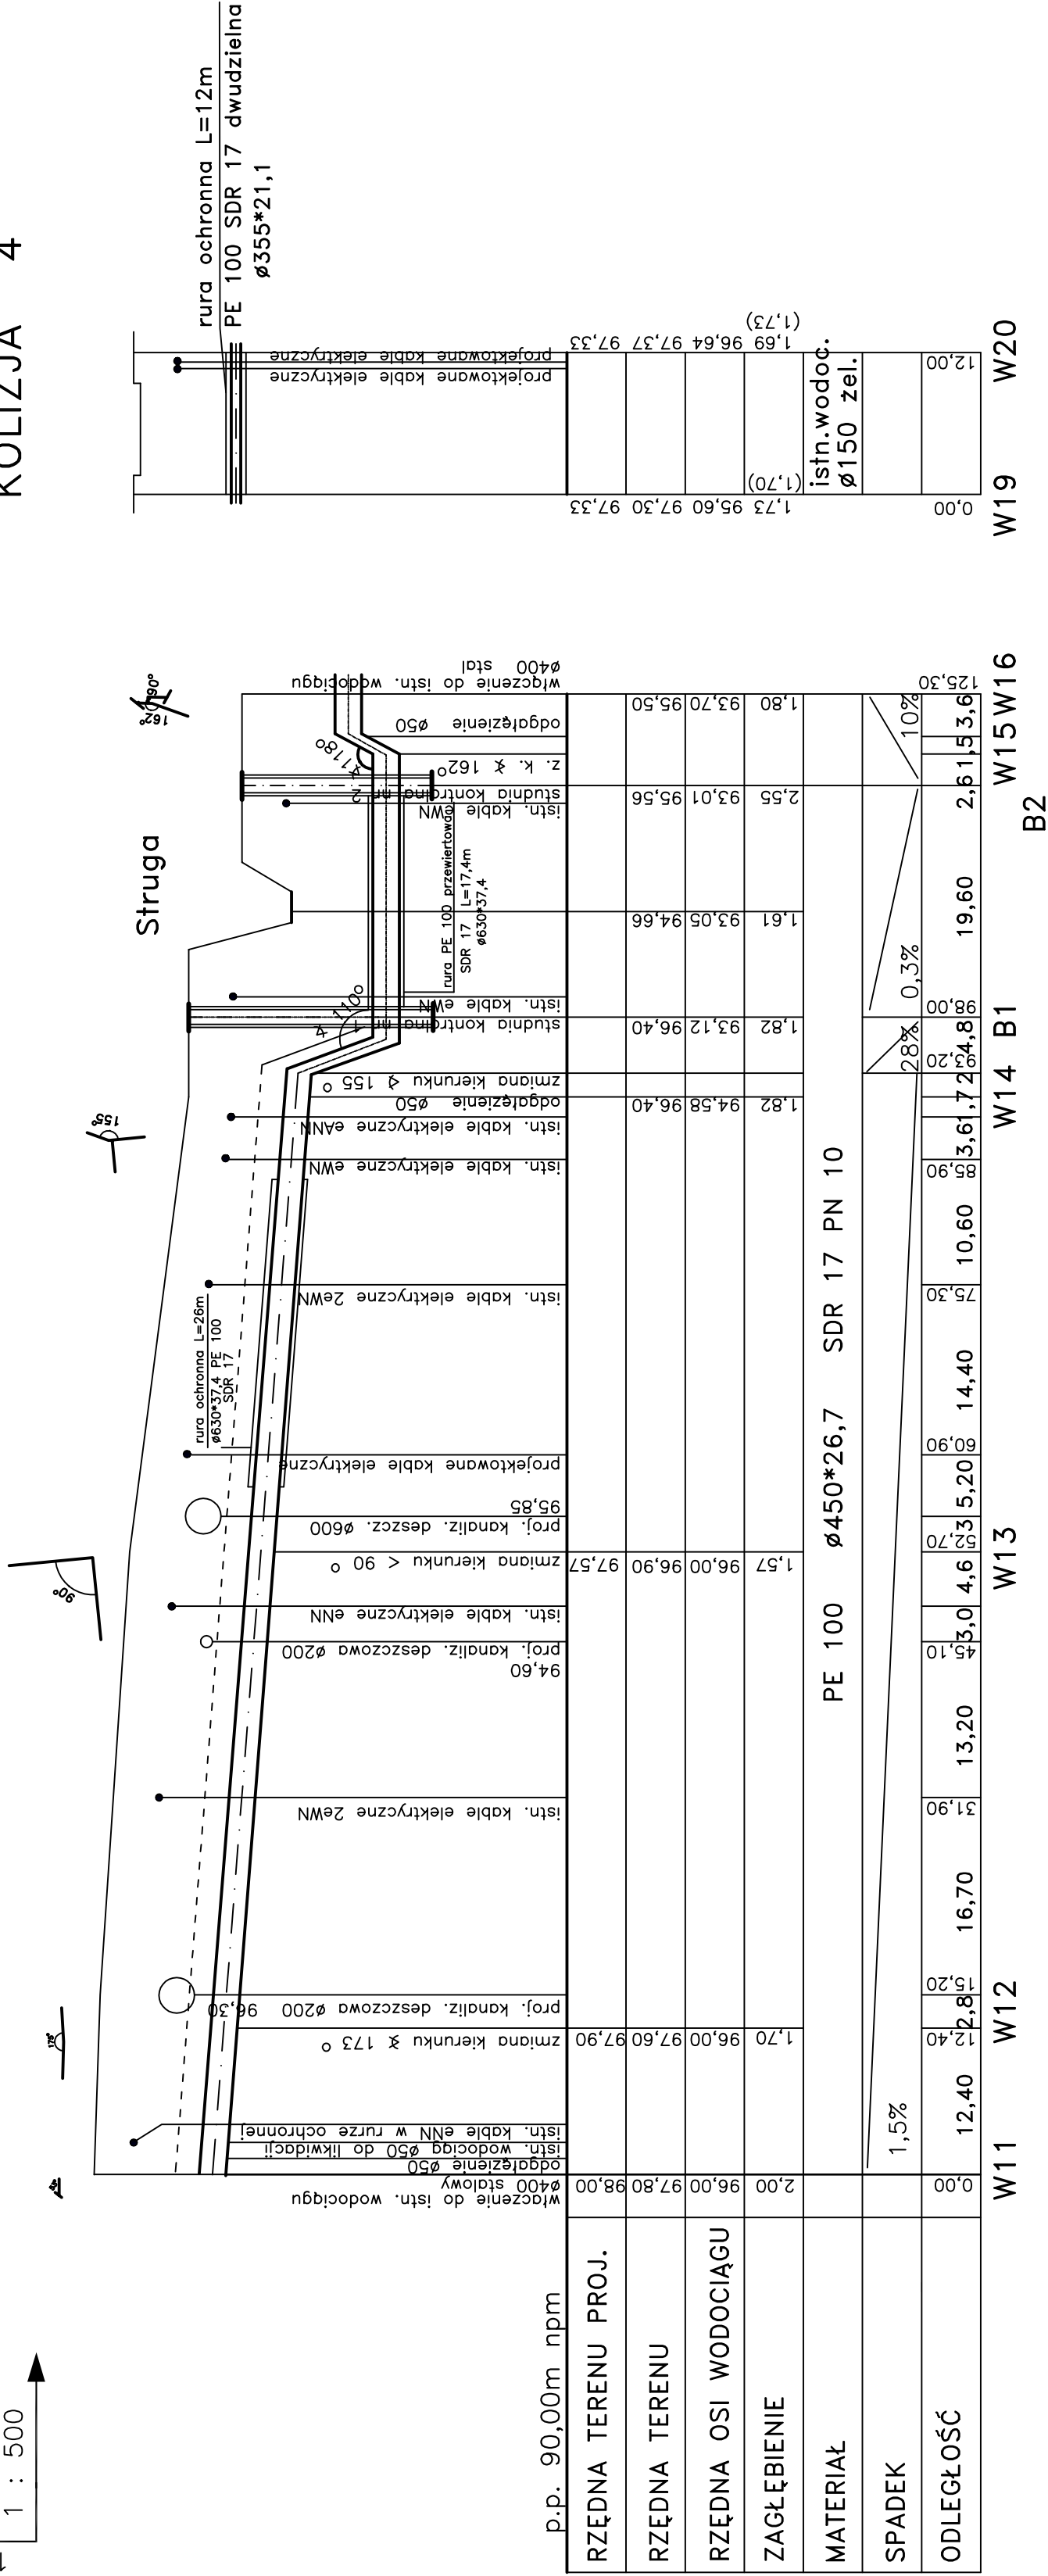

Przed rozpoczęciem robót sprawdzić B1,2 – studnie kontrolne betonowe typu BS głębokość ułożenia istniejącego uzbrojenia podziemnego.

INWESTOR KONIN Pracownia Projektowa		ul. Okólna 6 62-510 Konin	
INWESTOR:	Gmina Wyszaków		
TEMAT PROJEKTU:	Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa Etap III i IV		
TEMAT RYSUNKU:	PROFILE SIECI WODOCIAŁOWEJ etap IV kolizja 3 i 4		
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Elżbieta Mudrow	upr. nr GPB.17342-9/9aw specjalność Instalacyjnej	
PROJEKTANT:	mgr inż. Elżbieta Mudrow	upr. nr GPB.17342-9/9aw specjalność Instalacyjnej	
SPRAWDZAJACY:	mgr inż. Katarzyna Mudrow-Nowak	WKPI/0294/PW/03/07 w specjalności Instalacyjnej	
STADIUM:	PW	DATA:	NR RYS. 03/S
BRANŻA:	Instalacyjna	marzec 2010 r	SKALA: 1:100/500