

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY		
TEMAT	PROJEKT PRZYKANALIKA KANALIZACJI DESZCZOWEJ	
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	XXVI	
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA	143505_4 WYSZKÓW	
OBRĘB EWIDENCYJNY	0001 WYSZKÓW	
NUMER DZIAŁKI	3850	
INWESTOR	GMINA WYSZKÓW Aleja Róż 2 07-200 Wyszków	
AUTOR PROJEKTU	 Michał Gryz 07-200 Wyszków ul. Świętojańska 11, Tel. 696 737 741	
Imię i Nazwisko:	Nr uprawnień	Podpis (pieczęć)
Projektant: inż. Czesław Lechowicz	259/67	
Opracował: mgr inż. Michał Gryz		

Maj 2018

SPIS ZAWARTOŚCI

➤ Strona tytułowa		- 1
➤ Spis zawartości		- 2
➤ Oświadczenie		- 3
➤ Opis techniczny		- 4
➤ Projekt zagospodarowania – przebieg trasy	Rys.01	- 5
➤ Profil podłużny przykanalika	Rys.02	- 6
➤ Uprawnienia		- 7
➤ Zaświadczenie z MOIIB		- 8

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA
O SPORZĄDZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
OBOWIAZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ
(Podstawa prawna Art.20, pkt.4 ustawy Prawo Budowlane)

Ja niżej podpisany sporządziłem projekt budowlano-wykonawczy budowy przykanalika kanalizacji deszczowej w Wyszkanie na działce nr 3850, gmina Wyszaków. Jest on zgodny z obowiązującym prawem, przepisami budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Branża: SANITARNA	Projektant	Pieczętka i podpis projektanta
projektant	inż. Czesław Lechowicz 259/67	

Maj 2018r.

OPIS TECHNICZNY

Do projektu przykanalika kanalizacji deszczowej

1. Materiały wyjściowe do projektowania

- Aktualne mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500,
- Warunki techniczne,
- Wizja lokalna w terenie,
- Obowiązujące normy i przepisy.

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmować będzie wykonanie przykanalika kanalizacji deszczowej na dz. nr ew. 3850 położonej w Wyszkowie przy ul. Matejki.

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE

Przewody PVC DN 160 - 15,00m

Wpust uliczny DN 50 - 2 szt.

3. Przykanalik kanalizacji deszczowej



Przykanaliki kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PCV DN 160, łączone na kielich i uszczelkę gumową. Rurociąg należy ułożyć na podsypce piaskowej gr. 10 cm ze spadkiem 1 %. Zaprojektowano wpust uliczny żeliwny przejazdowy, typ ciężki z kręgów betonowych DN 50 cm, który zostanie podłączony do istniejącej studni żelbetowej DN 1400 cm. Rurociąg wprowadzić do istniejącej studni na wysokości projektowanych rzędnych, w studziencie zamontować trójnik 160x160x160 cm.

4. Roboty ziemne

Sposób posadowienia rur wg normy PN-EN 1610:2002. Roboty ziemne przy wykonywaniu prowadzić zgodnie z normą branżową MGK PN 62/8336-02 „Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne”. Wykopy prowadzić mechanicznie ze skarpami na odkład.

5. Uwaga

Poziom terenu na, którym zostanie zlokalizowany plac zabaw należy wyprofilować ze spadkiem w kierunku projektowanych kratek ściekowych. Wykopy będą prowadzone na głębokości mniejszej niż 1,5 m pod ziemią. Kierownik budowy nie jest zobowiązany do opracowania PLANU BIOZ.

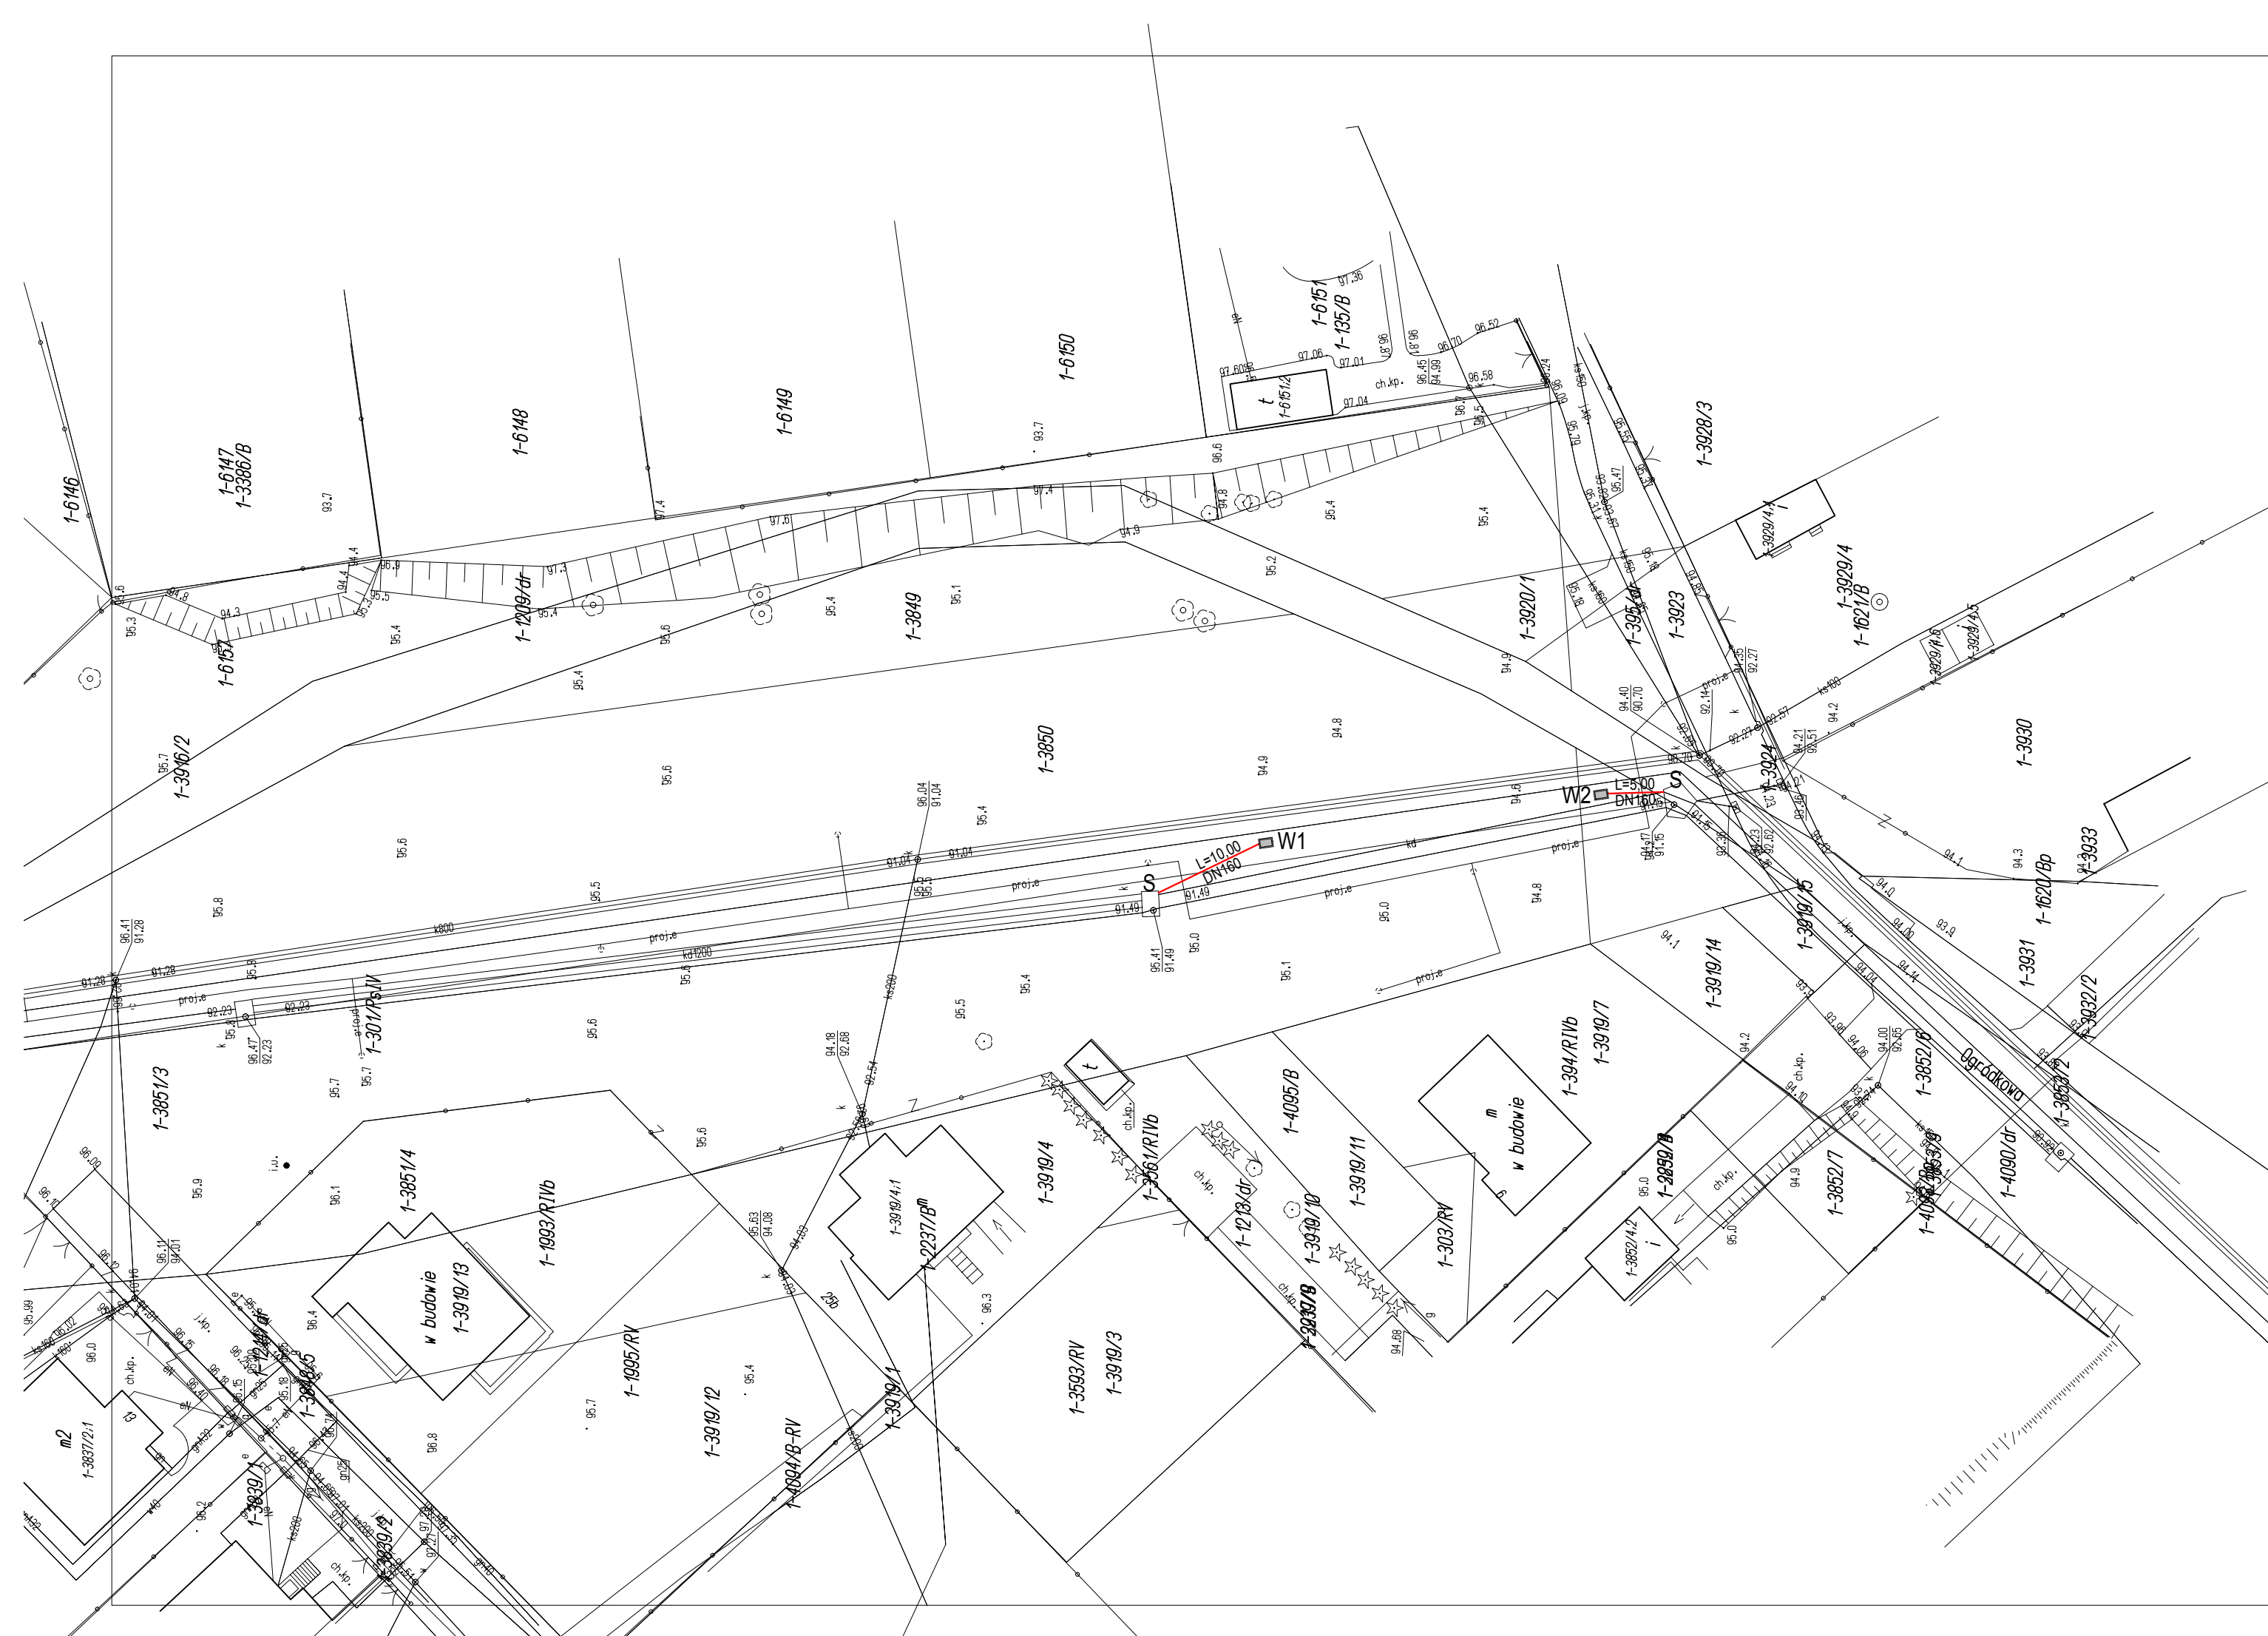

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

INWESTOR:
GMINA WYSZKÓW
Al. Róż 2
07-200 Wyszków


ADRES INWESTYCJI:
Wyszków ul. Matejki
GMINA Wyszków

LEGENDA:
W - WPUST ULICZNY
S-1-2 - PROJEKTOWANY PRZYKANALIK

PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE

Projekt zagospodarowania opracowano na kopii mapy do celów projektowych w skali 1:500 zarejestrowanej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starosty Wyszковского w dniu 25.04.2018r. pod numerem P.1435.2018.897

e ENEGRAM Michał Gryz 07-200 WYSZKÓW ul. I ŚWIEŹOJAŃSKA 11 tel. 696 737 741			
SKALA 1:500	OBIEKT	KANALIZACJA DESZCZOWA	NR RYS. 01
	ADRES	WYSZKÓW UL. J. MATEJKI	
TEMAT	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA		DATA 05.2018 r.
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Michał Gryz		PODPIS
PROJEKTOWAŁ:	inż. Czesław Lechowicz upr. 259/67		PODPIS



 ENEGRAM Michał Gryz 07-200 WYSZKÓW ul. I ŚWIĘTOJĄNSKA 11 tel. 696 737 741			
SKALA 1:100	OBIEKT	KANALIZACJA DESZCZOWA	NR RYS. 02
	ADRES	WYSZKÓW UL. J. MATEJKI	
TEMAT	PROFIL PODŁUŻNY PRZYKANALIKA		DATA 05.2018 r.
OPRACOWAŁ:		mgr inż. Michał Gryz	PODPIS
PROJEKTOWAŁ:		inż. Czesław Lechowicz upr. 259/67	PODPIS